

1. Объект исследований:

Вода питьевая централизованной системы водоснабжения
 Вода питьевая нецентрализованной системы водоснабжения
 Вода подземного источника водоснабжения
 Вода поверхностного источника водоснабжения
 Вода природная поверхностная
 Вода сточная
 Вода очищенная сточная

прочие объекты исследований

2. Наименование Заказчика: Администрация городского поселения "Камское"

3. Адрес Заказчика: 673200, Забайкальский край, г. Кемь, ул. Каменная

4. Место отбора образцов: Т.с. Кладовая в/п Жилищник Кудор

5. Образцы отобрал: Шестина Т.А. инженер химика
Ф.И.О. должность

6. В присутствии: Шешкиной А.И. - начальник отдела
МХ № администрации городского поселения Кемь г. Кемь
Ф.И.О. должность / Ф.И.О. адрес проживания физ. лица

7. Цель исследований: Текущий контроль

8. Метод отбора пробы: ГОСТ 31861-2012 / ГОСТ Р 59024-2020
 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
 ПНД Ф 12.15.1-08

9. Дата отбора пробы: « 15 » июня 2022 г. Время: 14:10

10. Дата поступления пробы: « 15 » июня 2022 г. Время: _____

11. Условия, особенности отбора:

Температура воздуха:	<u>25</u>	°C
Относительная влажность воздуха:	<u>36</u>	%
Температура воды:	<u>8</u>	°C
Атмосферное давление:	<u>684</u>	мм.рт.ст

 Нестандартные внешние характеристики пробы: Отбор воды невозможен в связи с отсутствием воды в колодезе

12. Вид отбираемой пробы: точечная составная

13. Пробоотборное устройство: Ребро оцинкованное
наименование, тип, заводской номер (при наличии)

14. Емкость: стекло, гл., металлическая крышка, пробка 500л
материал, вместимость, пробка

15. Консервация: - да

способ, НД

- нет

16. Прочие гидрологические и климатические условия (осадки и их обилие, паводки, застойность водоема, сила и направление ветра при отборе проб природной воды и пр.):


снег, осадков нет, ветра нет

17. План отбора пробы:

№ п/п	Мероприятия	Отметка о выполнении
1	Подготовительные мероприятия (осмотр места отбора пробы, подготовка пробоотборных устройств, подготовка тары и пр.)	<i>выполнено</i>
2	Оформление эскиза места отбора пробы (при необходимости)	
3	Отбор пробы согласно НД на метод отбора	<i>не выполнено</i>
4	Защита пробы при отборе и хранении (при необходимости)	<i>—</i>
5	Упаковка пробы и подготовка к транспортировке	<i>—</i>
6	Оформление акта отбора пробы	<i>—</i>
7	Подготовка пробоотборных устройств к транспортировке	<i>не выполнено</i>
8	Транспортировка пробы в лабораторию	<i>не выполнено</i>
9	Передача пробы в лабораторию	<i>не выполнено</i>

№ п/п	Определяемые показатели при отборе	Фактическое значение	Оборудование
	<i>Z</i>		

18 Эскиз места отбора пробы (при необходимости)

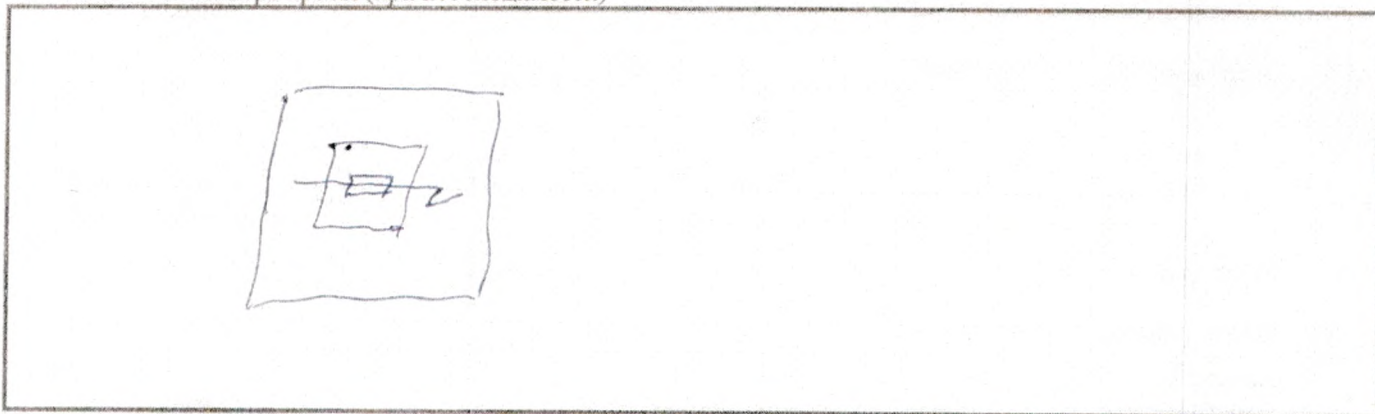

Отбор пробы произвел:

[Signature]
Подпись

Шелепова Т.А.
ФИО

15.06.2022
Дата

В присутствии:

[Signature]
Подпись

Шелепина А.В.
ФИО

15.06.2022
Дата

Подпись

ФИО

Дата

Акт отбора образцов не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения ООО «КЦОТЭ». Результаты относятся только к объектам, прошедшим отбор.